


RZUT POŁĄCI DACHOWEJ - INSTALACJA ODGROMOWA
Gminne Przedszkole w Orchowie
skala 1:100

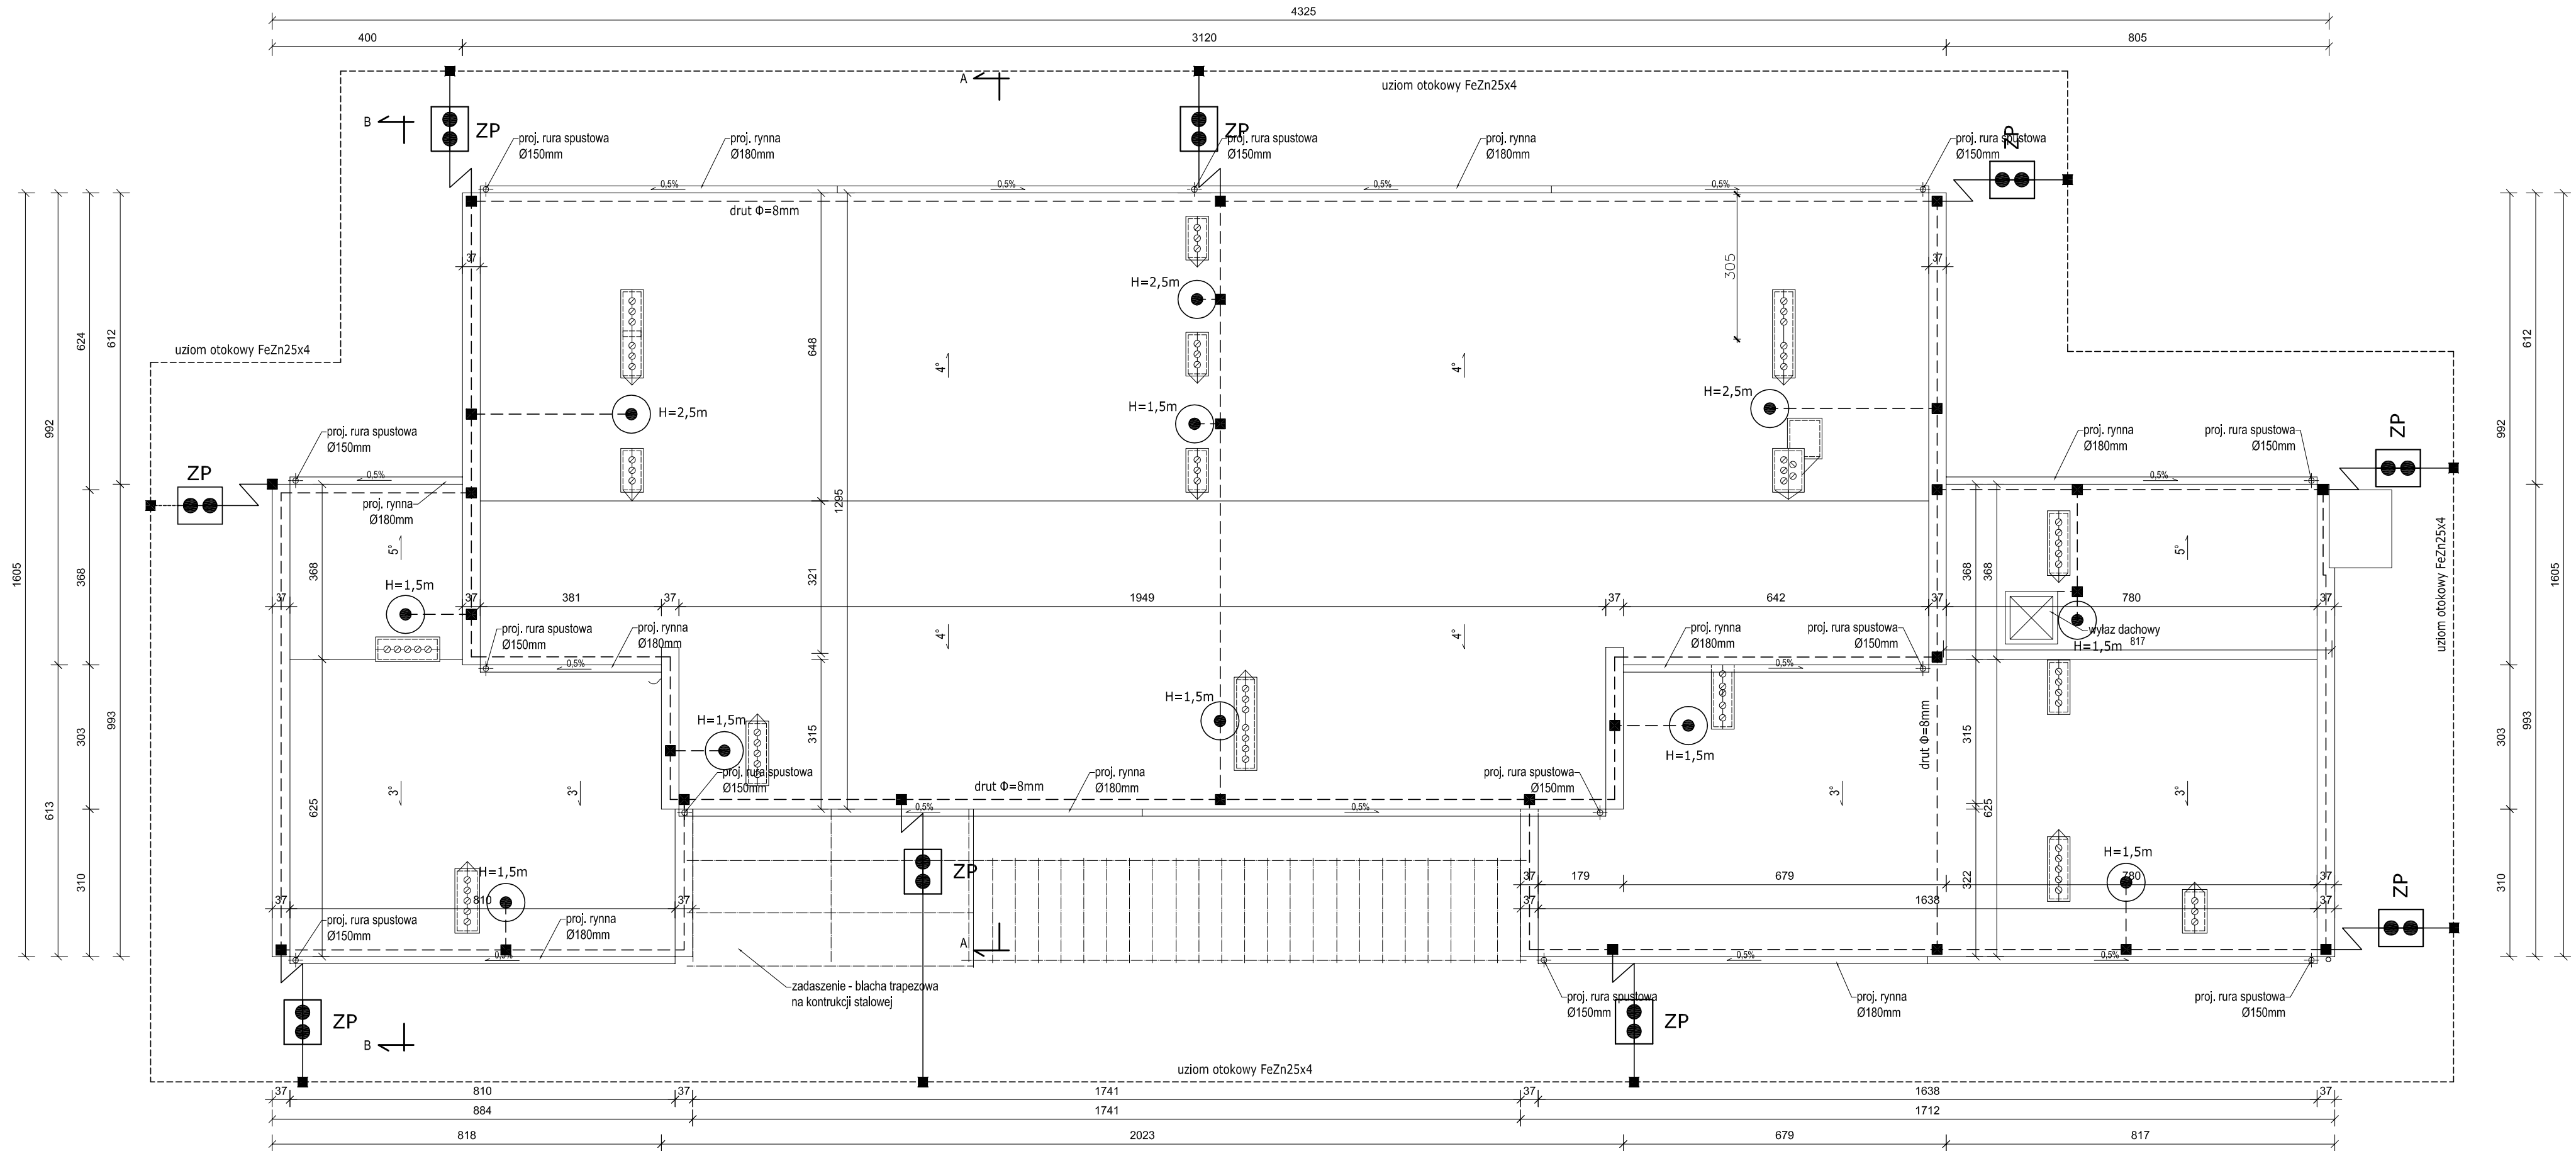

- - połączenie skręcane lub spawane
- ZP - złącze kontrolne w puszcze
- - uziom otokowy, FeZn 25x4
- - - - - zwody poziome, drut 8mm
- H=1,5m - iglica odgromowa

Przewody odprowadzające do złączy kontrolnych oznaczonych jako ZP ułożyć w bruzdach pod tynkiem pod warstwą ocieplenia w rurach ochronnych. Złącza kontrolne zainstalować w puszkach instalacyjnych z pokrywą. Puszki instalować na ścianach, na cokole, na wysokości ok. 0,2-0,5m. Do instalacji podłączyć metalowe rynny, obróbki oraz inne metalowe elementy. Obok kominków wentylacyjnych zainstalować iglice o długości 1,5m. Iglice mocować do ścian kominków. Wentylatorów nie podłączać do instalacji odgromowej. Z bednarki ocynkowanej 30x4mm wykonać przewody uziemiające oraz wymagające wymiany fragmenty uziomu .

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Zabła 34 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003				Nr rysunku 4	Branża	ARCHITEKTURA	Skala	1:100
Projektant: Architektura	Inż. Zdzisław Włajcek	KL-14/99			Investor	Gmina Orchowo ul. Kosciuszki 6 62-436 Orchowo	Adres budowy Gminne Przedszkole ul. Powstańców Wielkopolskich 4 62-436 Orchowo	
Sprawdzający: Architektura	mgr Inż. Stanisław Raczynski	SWK/0041/ POOE/05	Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY		Tytuł rysunku INSTALACJA ODGROMOWA			
Imię i nazwisko:			Nr upr.	Podpis:				Data opracowania: luty 2016r.