

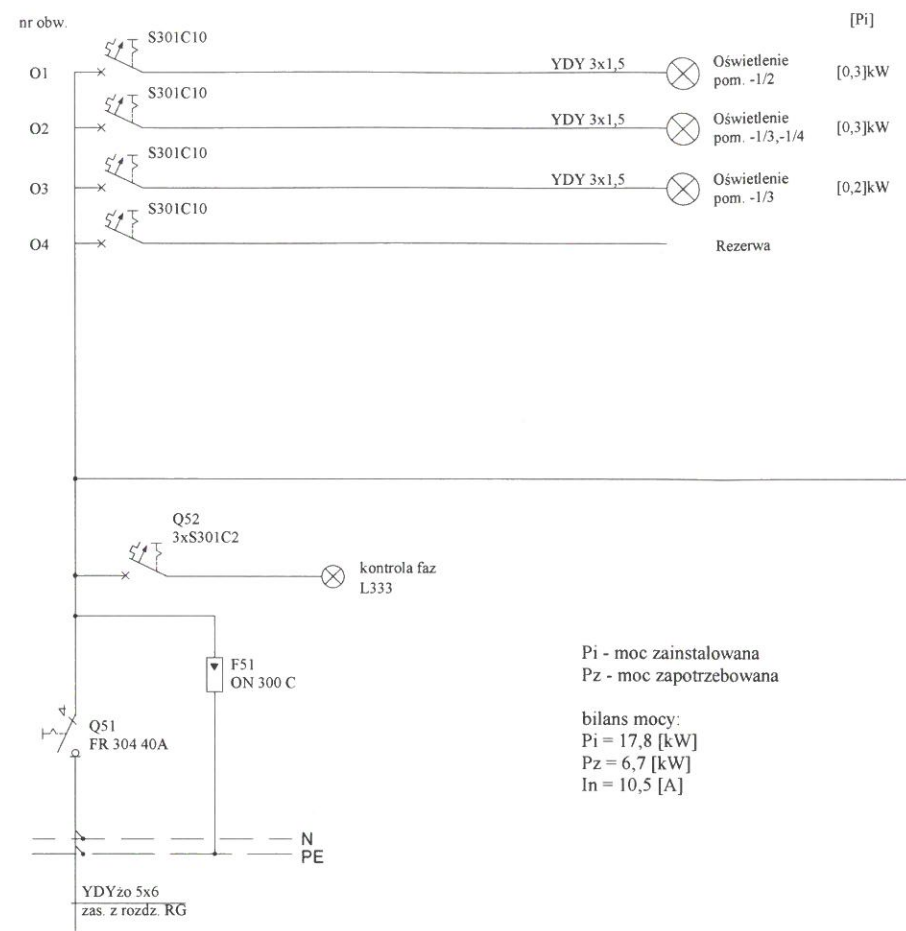


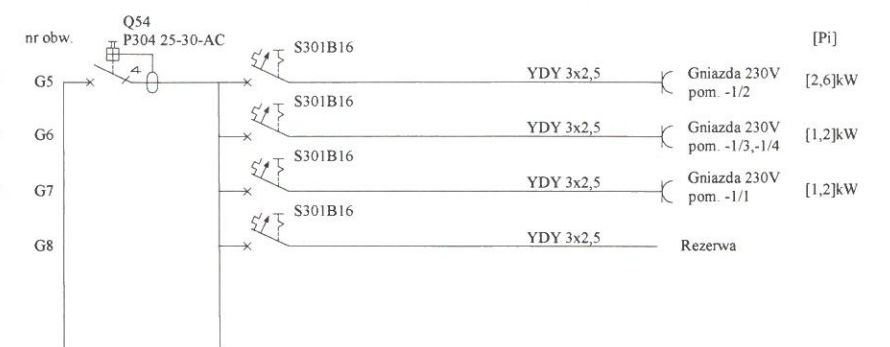


Pi - moc zainstalowana
Pz - moc zapotrzebowana

bilans mocy:
Pi = 17,8 [kW]
Pz = 6,7 [kW]
In = 10,5 [A]

UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEN-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

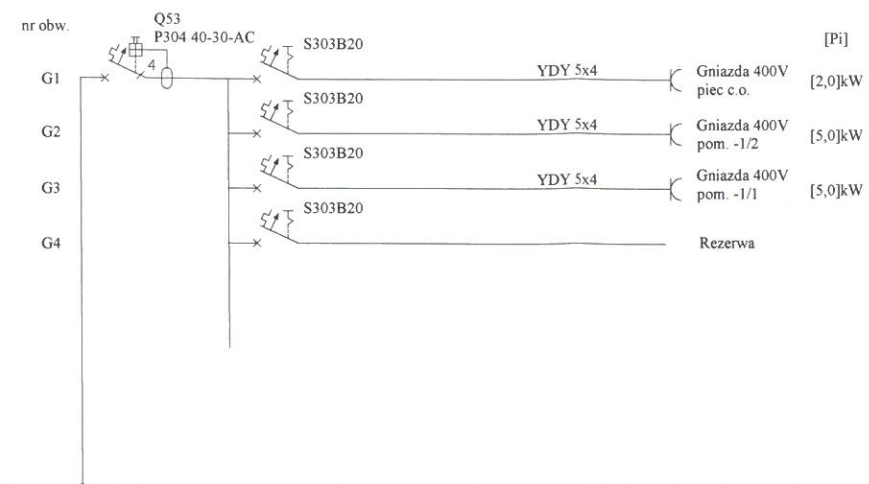

R5
Rozdzielnica izolacyjna typu XL3 160 IP40
prod. Legrand

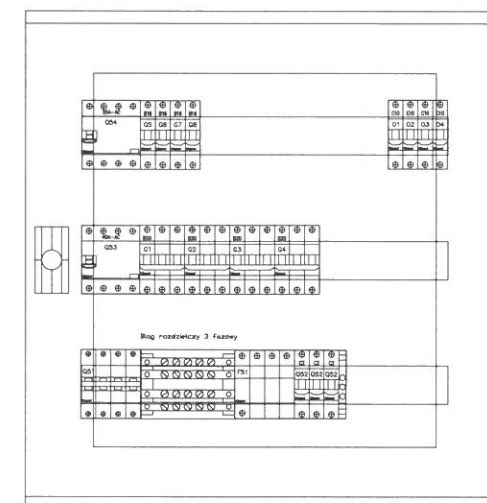

Inwestycja:	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Orchowo		Branża:	Elektryka	Skala:
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Podpis:	Inwestor:	Gmina Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo woj. wielkopolskie	Adres: Budynek Urzędu Gminy ul. Kościuszki 6 62 - 436 Orchowo woj. wielkopolskie
Projektował:	Krystian Kowalski		Data opracowania: 2017-09		
Kreślił:	Robert Antczak		Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY		
			Temat: Rozdzielnica R5 - piwnica - schemat ideowy		
			Nr rysunku: E-12		